


PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Chalons, le 23 décembre 2008

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OMEY
MAIRIE
RUE LANGEVIN
51240 OMEY

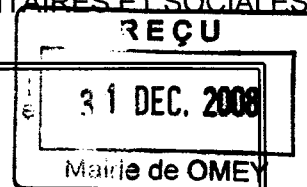

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées
sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

OMEY

---	Type	Code	Nom
Prélèvement		00048985	
Unité de gestion		0170	OMEY
Installation	UDI	000656	OMEY
Point de surveillance	P	0000000618	OMEY DISTRIBUTION
Localisation exacte			BUREAU DRH USINE OMYA
Commune			OMEY

Prélevé le : lundi 15 décembre 2008 à 08h00
par : AURELIE RUET
Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure supérieure inférieure supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 qualit.				
Saveur (qualitatif)	0 qualit.				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL


Température de l'eau	8,4 °C				25,00
----------------------	--------	--	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,00 unité pH			6,50	9,00
----	---------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	<0,050 mg/LCl ₂				
Chlore total	<0,050 mg/LCl ₂				

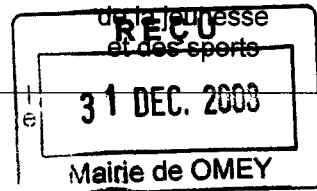

PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

PLV : 00048985 page : 2

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DU CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE 5102

Type de l'analyse : B2 Code SISE de l'analyse : 00064550 Référence laboratoire : 8003439

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-72h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 37°-24h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE MUNICIPAL ET REGIONAL DE REIMS 5101

Type de l'analyse : C1 Code SISE de l'analyse : 00064551 Référence laboratoire : 20081215-09321

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU	0,24 NFU				2,00
-------------------------------	----------	--	--	--	------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,60 unité pH			6,50	9,00
----	---------------	--	--	------	------

MINERALISATION


Conductivité à 25°C	505 µS/cm			200,00	1100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	---------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	40,7 mg/L		50,00		

PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

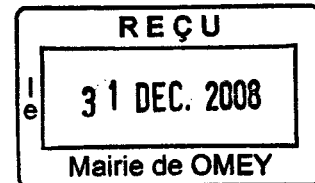

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00048985)

Eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur et par délégation
L'Ingénieur sanitaire



Laurent CAFFET

Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.