


Châlons, le 5 mars 2013

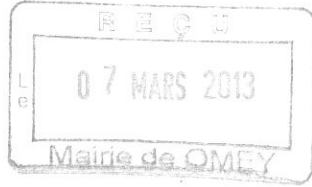

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE OMEY
MAIRIE
RUE LANGEVIN
51240 OMEY

**J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées
sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE DES EAUX PREVU PAR LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE**

OMEY

---	Type	Code	Nom
Prélèvement		00068739	
Unité de gestion		0170	OMEY
Installation	UDI	000656	OMEY
Point de surveillance	P	0000000618	OMEY DISTRIBUTION
Localisation exacte			MAIRIE DE OMEY RUE JEAN JAURES SANITAIR
Commune			OMEY

Prélevé le : mercredi 27 février 2013 à 11h15
par : MARTIN FLORENT
Type visite : D1

Mesures de terrain

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 qualit.
Couleur (qualitatif)	0 qualit.
Odeur (qualitatif)	0 qualit.
Saveur (qualitatif)	0 qualit.

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL


Température de l'air	21,7 °C			
Température de l'eau	9,8 °C			25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	7,55 unité pH			6,50	9,00
----	---------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore combiné	0,03 mg/LCl ₂
Chlore libre	0,32 mg/LCl ₂
Chlore total	0,35 mg/LCl ₂

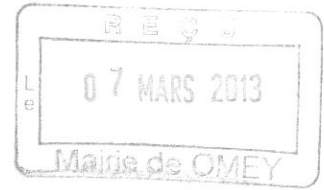


PLV : 00068739 page : 2

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE IPL santé environnement durables, MAXEVILLE	5401
Type de l'analyse : D1	Code SISE de l'analyse : 00086539
Référence laboratoire : C13-09942-D01	

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Turbidité néphélométrique NFU	0,19 NFU				2,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	451 µS/cm			200,00	1 100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrates (en NO ₃)	42 mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0,00		
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0,00		

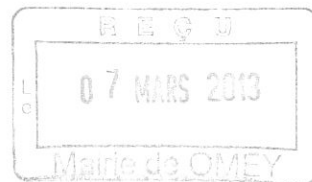

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00068739)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général de
l'ARS Champagne-Ardenne
et par délégation
Le délégué territorial départemental
de la Marne,



Thierry ALIBERT

Cet avis doit être affiché dans sa totalité en un lieu continuellement accessible au public.